



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.g
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Александровского район
(наименование органа государственного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а,
тел. 8-38-255-2-53-56, e-mail: gpn_strejevov@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 17/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское" в лице заведующей Ждановой Анжелы Михайловны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Александровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от «22» сентября 2017 года № 17

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 час. 00 мин. 25 сентября 2017 г. по 12 час. 00 мин. 26 сентября 2017 г., и.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – и.о. главного государственного инспектора Александровского района Томской области по пожарному надзору Спицким Алексеем Григорьевичем, проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское", расположенное по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, 12;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское" Ждановой Анжелой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко-	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись, печать, дата)

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Складское помещение на первом этаже для хранения сгораемых предметов (кабинет № 10), не отделено противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости. Необходимо: установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п.п. 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 6, ч. 1, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 10.00 15 мая 2018 г.	
2	Уклон наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, с тыльной стороны здания детского сада, превышает 30°, площадка лестницы находится ниже уровня эвакуационного выхода. Необходимо: привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.4 СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»	до 10.00 15 мая 2018 г.	
3	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение здание детского сада. Необходимо: предусмотреть запас воды для целей наружного пожаротушения.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»	до 10.00 15 мая 2018 г.	
4	На путях эвакуации в коридоре и лестничных клетках 1-го этажа для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы (стеновые панели) с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ1. Необходимо: на путях эвакуации применять декоративно-отделочные материалы не менее класса пожарной опасностью чем КМ1.	ч. 6 (табл. 28) ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 10.00 15 мая 2018 г.	
5	В кабинетах заведующей, психолога, логопеда, методическом кабинете, в групповых помещениях 2-ой младшей группы, подготовительной	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-	до 10.00 15 мая 2018 г.	

<p>группы, старшей группы, старшей группы для отделки потолков применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ2.</p> <p>Необходимо: для отделки потолков применять декоративно-отделочные материалы не менее класса пожарной опасностью чем КМ2.</p>	<p>ваниях пожарной безопасности»</p>		
---	--------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР Александровского района УНДиПР
ГУ МЧС России по Томской области - и.о. главного
государственного инспектора Александровского района
Томской области по пожарному надзору Спицкий Алексей
Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» сентября 2017г.

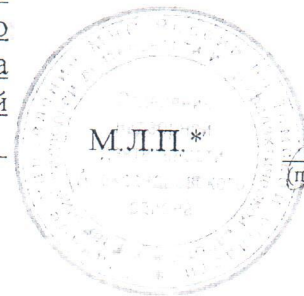

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское" Жданова Анжела Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» сентября 2017г.

(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99